


| Omschrijving     | ×  | ×  | ○  | ⊕  | ⊖   | ⊕  | ⊖ | ⊕ | ⊖ | VA     | Gel.% | VVA   |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|--------|-------|-------|
| Wasmachine 0.22B | 13 | 50 | 64 | 41 | 205 | 11 | 1 | 1 |   | 154747 |       | 48218 |
| 1 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2500   | -     | 750   |
| 2 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2500   | -     | 750   |
| 3 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 500    | -     | 500   |
| 4 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 5 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 6 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 7 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 8 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 9 16/0.03        |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2200   | -     | 660   |
| 10 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2279   | -     | 920   |
| 11 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 1746   | -     | 821   |
| 12 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 1975   | -     | 766   |
| 13 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2200   | -     | 660   |
| 14 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3600   | -     | 1080  |
| 15 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 1105   | -     | 364   |
| 16 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 400    | -     | 120   |
| 17 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2200   | -     | 660   |
| 18 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 200    | -     | 60    |
| 19 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 0      | -     | 0     |
| 20 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 0      | -     | 0     |
| 21 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 999    | -     | 478   |
| 22 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 1854   | -     | 858   |
| 23 16/0.03       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 1298   | -     | 778   |
| 24 63/35         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 14865  | -     | 4907  |
| 25 63/35         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 13365  | -     | 4277  |
| 26 63/35         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 13365  | -     | 4277  |
| 27 63/35         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 13305  | -     | 4223  |
| 28 63/35         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 13675  | -     | 4406  |
| 29 25/16         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3000   | -     | 600   |
| 30 25/16         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 3000   | -     | 600   |
| 31 25/16         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 9000   | -     | 1800  |
| 32 25/16         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 2500   | -     | 500   |
| 33 25/           |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 0      | -     | 0     |
| 34 160/100       |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 15216  | -     | 5423  |
| 35 25/25         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 7900   | -     | 1580  |
| 36 63/63         |    |    |    |    |     |    |   |   |   | 0      | -     | 0     |

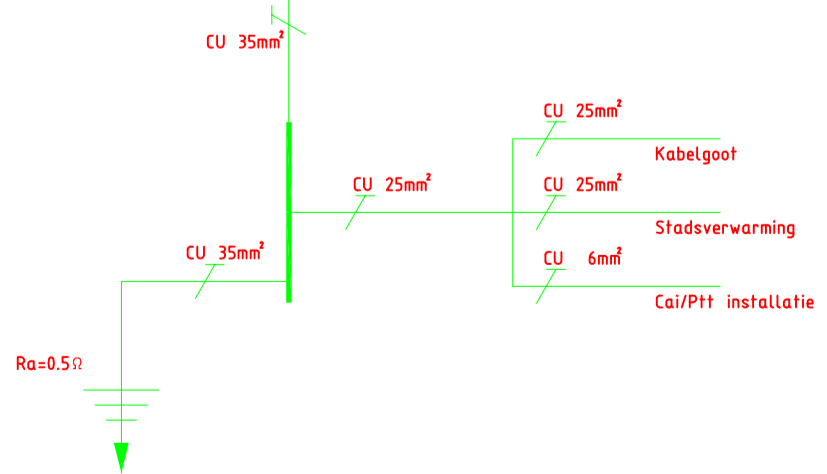

Totaal vermogen (VA): 154747

TE VERWACHTEN BELASTING :

|                         |                |       |
|-------------------------|----------------|-------|
| Verlichting asp.        | 3000 x 90% =   | 2700  |
| Verlichting             | 2640 x 90% =   | 2376  |
| TL-verlichting          | 1247 x 90% =   | 1122  |
| Wandcontactdozen        | 120360 x 30% = | 36108 |
| Wandcontactdozen kracht | 18900 x 20% =  | 3780  |
| Aansluitpunten          | 200 x 30% =    | 60    |
| Aansluitpunten kracht   | 7900 x 20% =   | 1580  |

Totaal te verwachten vermogen (VVA): 48218

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ONDERWERP: STROOMKRINGSCHEMA HVK GEMIVA<br>VELD 29G |  | DATUM : 16-07-2009<br>SCHAAAL : N.V.T.<br>FORMAAT : A3<br>GETEKEND : MSB | GEWIJZIGD :<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-     |
| <br>INFO@RENRELEKTRO.NL    TEL: 023-538 83 57       |  | PROJECT:<br>OPRACHTGEVER: BOUWBEDRIJF AALBERTS B.V.                      | NUMMER : S.HVK.024<br>PROJ.NUM.: 2008024 |